

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0001/23

Rilasciato alla ditta:
UNIFORM SPA

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 9,93 m
Superficie totale: 3,60 m²


DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

UNI_ONE 90° - SISTEMA STANDARD
CON SOGLIA CONFORME ALLA NORMATIVA BARRIERE ARCHITETTONICHE

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:


PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: E1200
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C3

La Direzione Generale
Stefano Mora

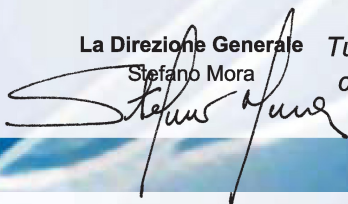

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0001/23 del 25/01/2024 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Albo



Correggio, 25/01/2024

**CONSORZIO
LEGNOLEGNO**